


BUDYNEK "B" - PIĘTRO 2

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia pkt.2 str.2 załącznik nr 1 do SIWZ z zakresu należy wyłączyć oddziały IV, IX, oraz XI.

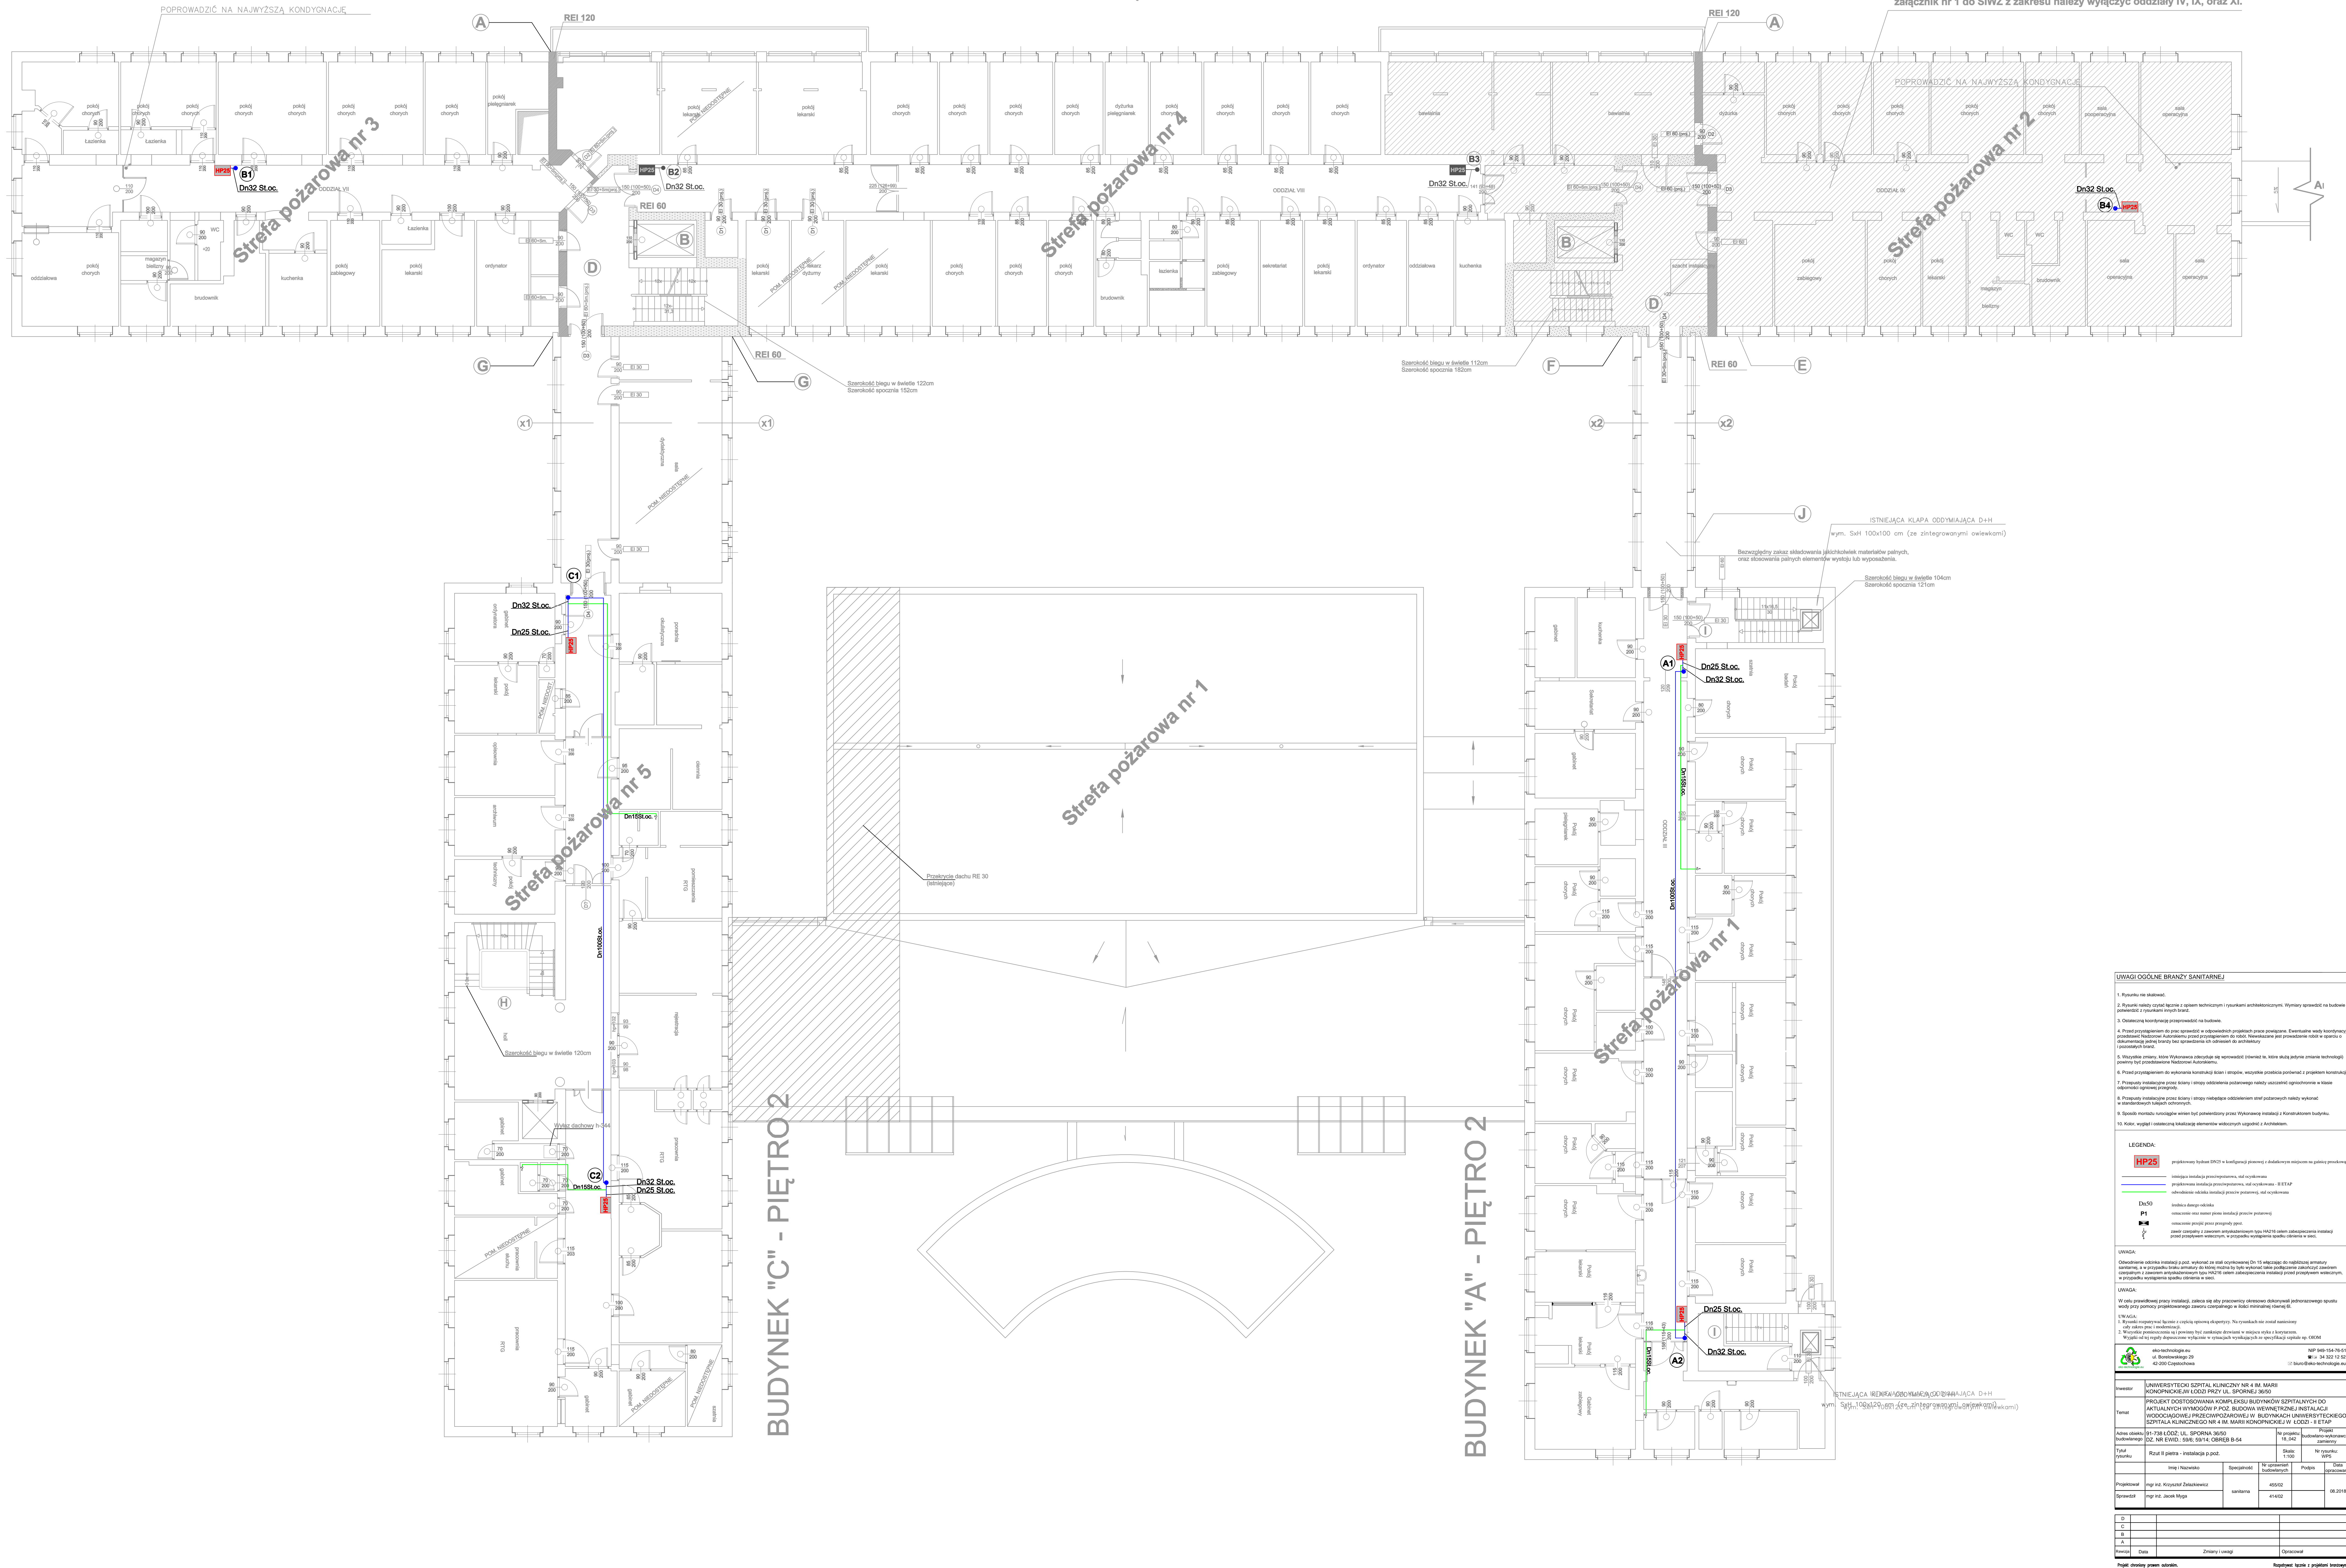

UWAGI OGÓLNE BRANŻY SANITARNE

- [illegible]

LEGENDA:

- [illegible]

UNION

Odczucie odciągnięcia instalacji p.poz. wykonać ze stali ocynkowanej Dn 15 włączając do najbliższej armatury sanittarnej, a w przypadku braku armatury do kłosa można by było wykonać takie podłączenie zakończyć zaworem czopowym z zaworem zwrotnym typu HA216 celem zabezpieczenia instalacji przed przepływem wstecznym, w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w sieci.

UNW34

L. Rymer

2. Wyższe podzielenie są i powinny być zainicjowane drzewami w miejscu zrytu z korytarzem.
Wyjątki od tej reguły dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach wynikających ze specyfikacji szpitala np. OOM

